



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023



Bilan de l'année 2022





Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 16 Février 2023



Présentation

Préambule : Présentation du réseau LHP (Le Havre – Paris)

- 1 – Présentation générale du dépôt de Coignières
- 2 – Actions réalisées pour la prévention des risques
- 3 – Compte-rendu des incidents et accidents
- 4 – Compte-rendu des exercices d'alerte
- 5 – Inspections de l'Administration
- 6 – Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques




Présentation du réseau LHP

RÉSEAU DE PIPELINES LE HAVRE - PARIS

- LE RÉSEAU LHP**
- 1 375 km de canalisations principales
 - 28 stations de pompage
 - 69 MW de puissance installée
 - 27 terminaux de livraison

- LE RÉSEAU LHP EST RELIÉ À**
- 4 raffineries
 - 3 entrepôts
 - 30 dépôts de réception
 - 2 autres réseaux de pipelines

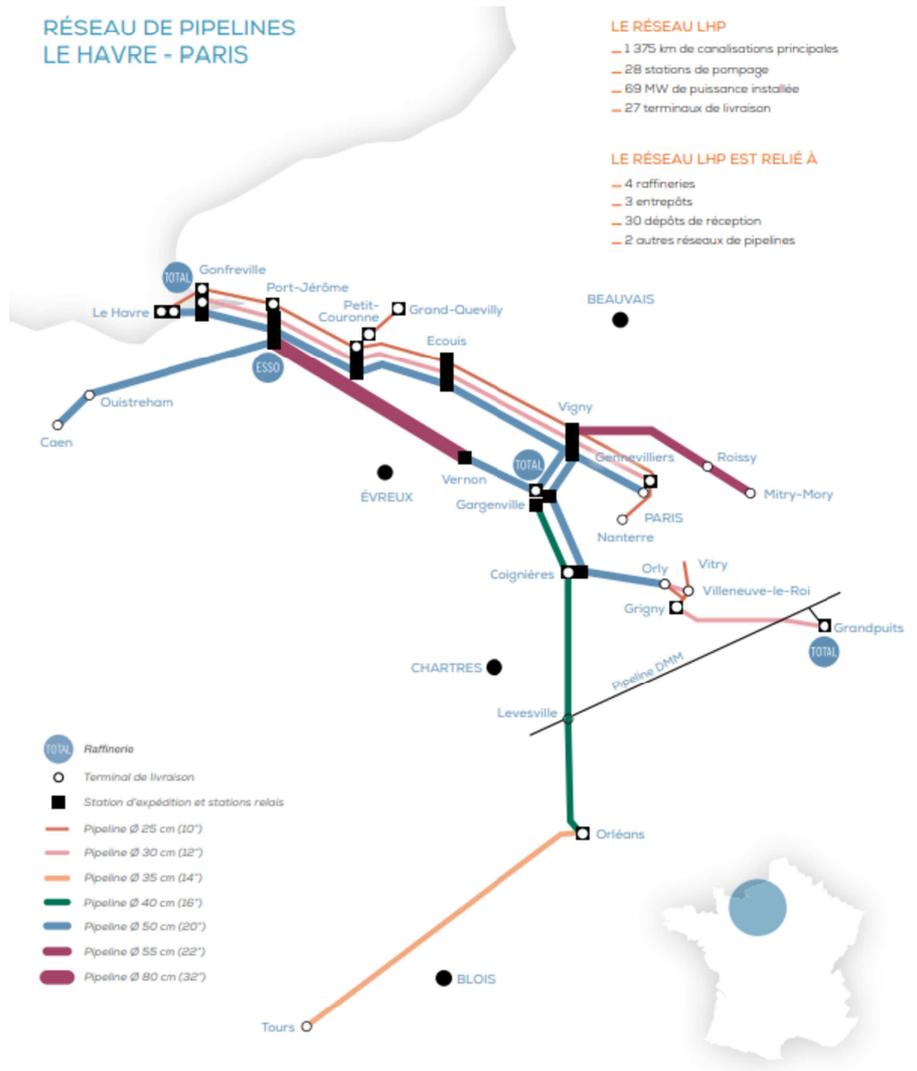




Présentation du réseau LHP



Trafic par produit du réseau LHP
Année 2021

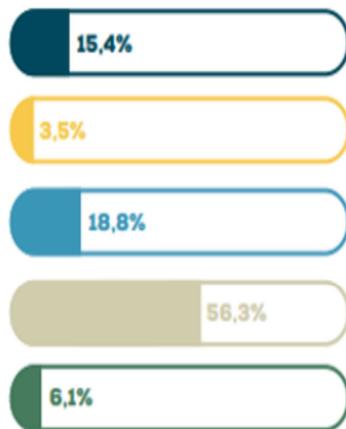

- Essences
- Naphta
- Carburéacteur
- Gazole
- Fioul domestique

Trafic du réseau Le Havre - Paris





Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023



Présentation générale du dépôt de Coignièrès

- Un dépôt atypique CLASSE SEVESO SEUIL BAS
 - Stockage de 29000m³ de GO dans 6 bacs
 - Pas de chargement camions
 - Entrée / Sortie du dépôt exclusivement par pipelines



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023

Actions réalisées pour la prévention des risques

Formation / recyclages en 2022

Personnel formé et/ou recyclé pour intervenir sur le site (6 agents)

- Tous les agents sont formés sur feu réel et participent aux exercices mensuels de mise en œuvre de la DCI
- Chaque agent effectue dans son cursus de formation un stage sécurité GESIP et participe au cours TEX (formation «métier»)

Entreprises Extérieures

- Réunion Annuelle d'Agrément des Entreprises Extérieures
- Accueil annuel Seveso de tous les intervenants



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023



Actions réalisées pour la prévention des risques

Identification des dangers, évaluation des risques

Version en vigueur du POI (Septembre 2021)

3 visites hiérarchiques de sécurité par an

1 par le Chef de la Région Parisienne

1 par le Chef du Réseau Le Havre - Paris

1 par le Coordonnateur SSE

3 Inspections générales planifiées par an réalisées
par le Chef du Secteur



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023

Actions réalisées pour la prévention des risques

Identification des dangers, évaluation des risques

Référencement des fournisseurs

Pour les achats de biens

Pour les prestations de service

Analyse trimestrielle des rejets du séparateur avec résultats présentés à l'Administration via saisie sur GIDAF



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023



Actions réalisées pour la prévention des risques

Maîtrise des procédés et exploitation

Mesure de Maîtrise des Risques (MMR)

Test des chaînes MMR

Tests des sécurités associées

Suivis périodiques



Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 16 Février 2023

Actions réalisées pour la prévention des risques

Maîtrise des procédés et exploitation

Plan de Maintenance Préventive

Initié annuellement par la Gestion de la Maintenance Assisté
par Ordinateur et réalisé par :

Des agents de la Division Maintenance

Des Techniciens d'Exploitation

Des prestataires extérieurs

Contrôles réglementaires par organismes agréés (APAVE, ...)



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023

Actions réalisées pour la prévention des risques



Principaux investissements

- Contrôle quinquennal du bac 3
- Remplacement de l'émulseur
- Remplacement vanne et tuyauterie sur le réseau et sur le réservoir incendie





Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023



Compte-rendu des incidents et accidents

- Pas d'accident (avec ou sans arrêt) en 2022
- Pas de presque accident en 2022



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023

Compte-rendu des exercices d'alerte



Mise en œuvre de la DCI de DCO par chaque agent chaque mois dans le cadre d'un exercice POI.

Un thème différent, recensé dans des fiches réflexes, est abordé chaque mois.



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023



Compte-rendu des exercices d'alerte

Exercices Plan d'Opérations Interne (POI) et examen des dispositifs de lutte contre l'incendie

28/03/2022 Exercice annuel

Scenario : Feu périphérique (Recall)

Participants : 5

Objectif : Entraîner l'équipe à une situation d'urgence et tester le système DCI

Points positifs : Bon suivi des fiches « 1^{er} intervenant » et « DOI »

Axes d'améliorations : Identifier les téléphones opérationnels à utiliser

Mise à jour des N° de Iron Mountain



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023



Compte-rendu des exercices d'alerte

Exercices Plan d'Opérations Interne (POI) et examen des dispositifs de lutte contre l'incendie

20/10/2022 Exercice spécifique

Scenario : Perte alimentation principale (2 scénarii testés)

Participants : 2

Objectif : Tester le fonctionnement des installation sur perte de l'alimentation principale

Points positifs : Energie de secours a correctement remplacé l'énergie principale (dispatching et DCI opérationnels)

Barrière et portails restent fermés et fonctionnent

Axes d'améliorations : 3 PC à basculer sur le réseau secouru (fait)



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023

Inspections de l'Administration

Pas d'inspection en 2022





Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 16 Février 2023



Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques

- Contrôles réglementaires dans le cadre du Plan de modernisation
- Surveillance trimestrielle des eaux souterraines
- Surveillance trimestrielle des eaux de rejet séparateur (enregistrement sur GIDAF)
 - Contrôles/ entretiens annuels des chaînes de sécurité, réseaux incendie et électriques
- Analyse annuelle des émulseurs