



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025

Bilan de l'année 2025





Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025



Présentation

Préambule : Présentation du réseau LHP (Le Havre – Paris)

- 1 – Présentation générale du dépôt de Coignièrès
- 2 – Actions réalisées pour la prévention des risques
- 3 – Compte-rendu des incidents et accidents
- 4 – Compte-rendu des exercices d'alerte
- 5 – Inspections de l'Administration
- 6 – Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques



Présentation du réseau LHP


RÉSEAU DE PIPELINES LE HAVRE - PARIS

LE RÉSEAU LHP

- 1 375 km de canalisations principales
- 28 stations de pompage
- 69 MW de puissance installée
- 27 terminaux de livraison

LE RÉSEAU LHP EST RELIÉ À

- 4 raffineries
- 3 entrepôts
- 30 dépôts de réception
- 2 autres réseaux de pipelines

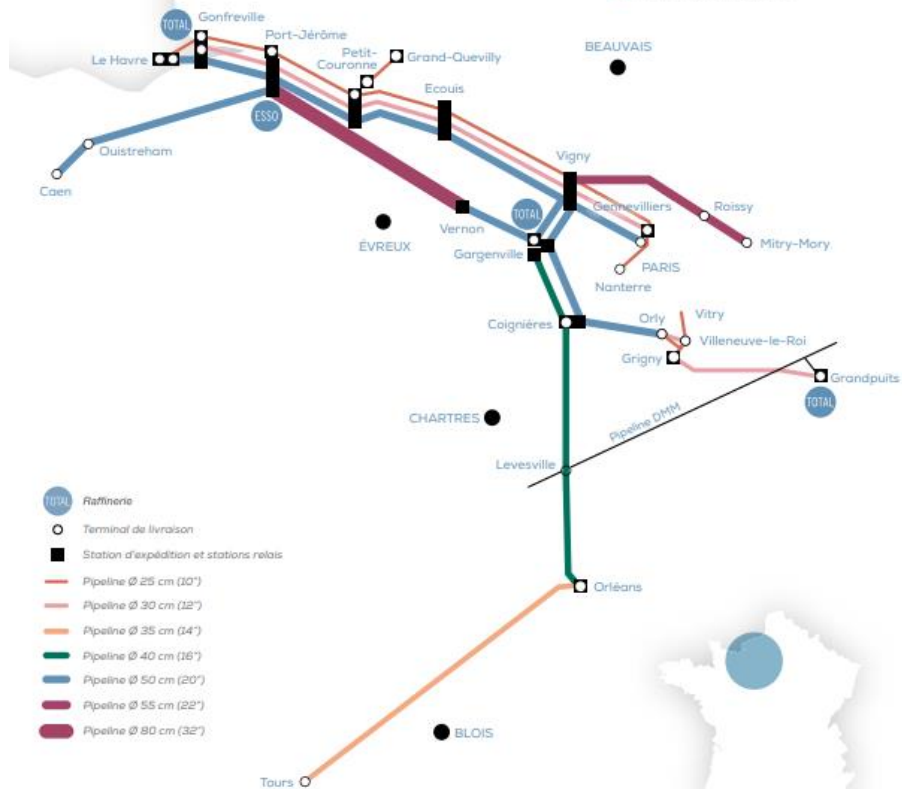





Evolution du trafic sur 5 ans




Trafic du réseau Le Havre - Paris

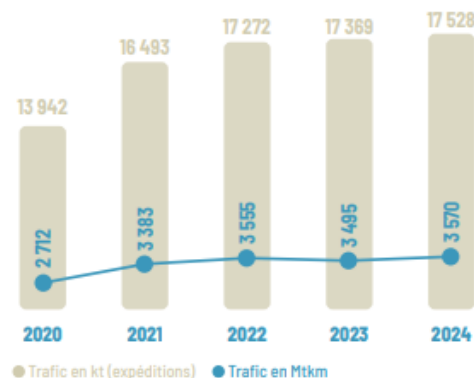

Évolution du trafic par produit sur 5 ans
(en millions de tonnes transportées)

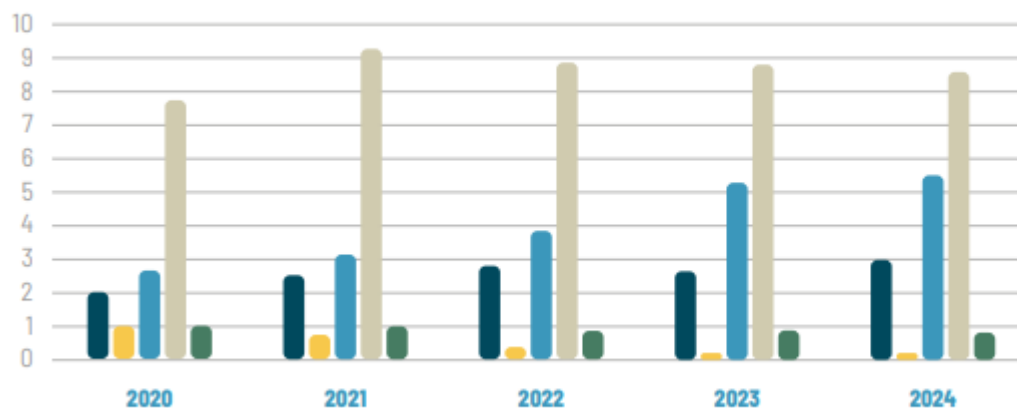

Répartition du trafic 2024 par produit

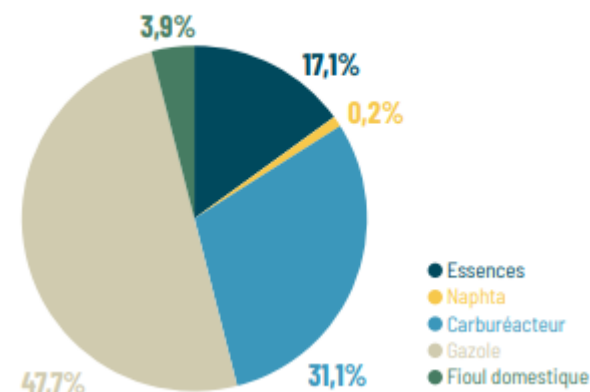

- Essences
- Naphta
- Carburacteur
- Gazole
- Fioul domestique



Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 10 décembre 2025



Présentation générale du dépôt de Coignières

- Un dépôt atypique CLASSE SEVESO SEUIL BAS
 - Stockage de 29000m³ de GO dans 6 bacs
 - Pas de chargement camions
 - Entrée / Sortie du dépôt exclusivement par pipelines



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025



Actions réalisées pour la prévention des risques

Formation / recyclages en 2025

Personnel formé et/ou recyclé pour intervenir sur le site (6 agents)

- Tous les agents sont formés sur feu réel et participent aux exercices mensuels de mise en œuvre de la DCI
- Chaque agent effectue dans son cursus de formation un stage sécurité GESIP et participe au cours TEX (formation «métier»)

Entreprises Extérieures

- Réunion Annuelle d'Agrément des Entreprises Extérieures
- Accueil annuel Seveso de tous les intervenants



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025



Actions réalisées pour la prévention des risques

Identification des dangers, évaluation des risques

Version en vigueur du POI (Juillet 2025)

Transmis à la DRIEAT

Etude de dangers à jour (dernière version 2016)

3 visites hiérarchiques de sécurité par an

1 par le Chef de la Région Parisienne

1 par le Chef du Réseau Le Havre - Paris

1 par le Coordonnateur SSE

2 Inspections générales planifiées par an réalisées
par le Chef du Secteur



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025



Actions réalisées pour la prévention des risques

Identification des dangers, évaluation des risques

Référencement des fournisseurs

Pour les achats de biens

Pour les prestations de service

- Analyses trimestrielles des rejets du séparateur avec résultats présentés à l'Administration via saisie sur GIDAF
- Analyses semestrielles des eaux souterraines

Aucun dépassement des valeurs de référence en 2025



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025

Actions réalisées pour la prévention des risques

Maîtrise des procédés et exploitation

Mesure de Maîtrise des Risques (MMR)

- Test des chaînes MMR
- Tests des sécurités associées
- Suivis périodiques

Aucune anomalie enregistrée en 2025



Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 10 décembre 2025



Actions réalisées pour la prévention des risques

Maîtrise des procédés et exploitation

Plan de Maintenance Préventive

Initié annuellement par la Gestion de la Maintenance Assisté
par Ordinateur et réalisé par :

- Des agents de la Division Maintenance

- Des Techniciens d'Exploitation

- Des prestataires extérieurs

Contrôles réglementaires par organismes agréés (APAVE, ...)



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025



Actions réalisées pour la prévention des risques

Principaux investissements

- Contrôle décennal bac 11

Etude en cours sur le devenir de ce bac vide et déconnecté



Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 10 décembre 2025



Compte-rendu des incidents et accidents

Aucun incident ou accident enregistré en 2025



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025

Compte-rendu des exercices d'alerte

Mise en œuvre de la DCI de DCO par chaque agent chaque mois dans le cadre d'un exercice POI.

Un thème différent, recensé dans des fiches réflexes, est abordé chaque mois.





Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025

Exercices d'alerte

Exercices Plan d'Opérations Interne (POI) et examen des dispositifs de lutte contre l'incendie

26/06/2025

Scenario :

Participants :

Objectif :

Exercice inopiné en dehors des heures ouvrables déclenché par la DRIEAT (exercice commun RM/Trapil)

Fumée observée au droit du site Trapil

RM/Trapil

Tester la coordination entre les 2 exploitants (en l'absence de personnel Trapil sur place)

Des axes d'améliorations ont été identifiés et traités depuis cet exercice



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025

Inspections de la DRIEAT

**Exercice POI inopiné du
26/06/2025 (présenté
précédemment)**



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025



Audits

- **Audit de renouvellement AFNOR (juin 2025)**
Maintien de la triple certification QSE (Qualité, Santé, Sécurité, Environnement) pour TRAPIL
(le dépôt de Coignièrès faisait partie des sites audités)
- **Audit annuel Sagess**



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 10 décembre 2025



Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques

- Contrôles réglementaires dans le cadre du Plan de modernisation
- Surveillance semestrielle des eaux souterraines
- Surveillance trimestrielle des eaux de rejet séparateur (enregistrement sur GIDAF)
- Contrôles/ entretiens annuels des chaines de sécurité, réseaux incendie et électriques
- Analyse annuelle des émulseurs



Avez-vous des questions ?

