



**320D004-BO (n°416) : Boil over du bac 320D004
(pétrole brut – cas niveau liquide au maximum opérateur)**


Format A4

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Grandpuits

Février 2021

Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8

Page 1

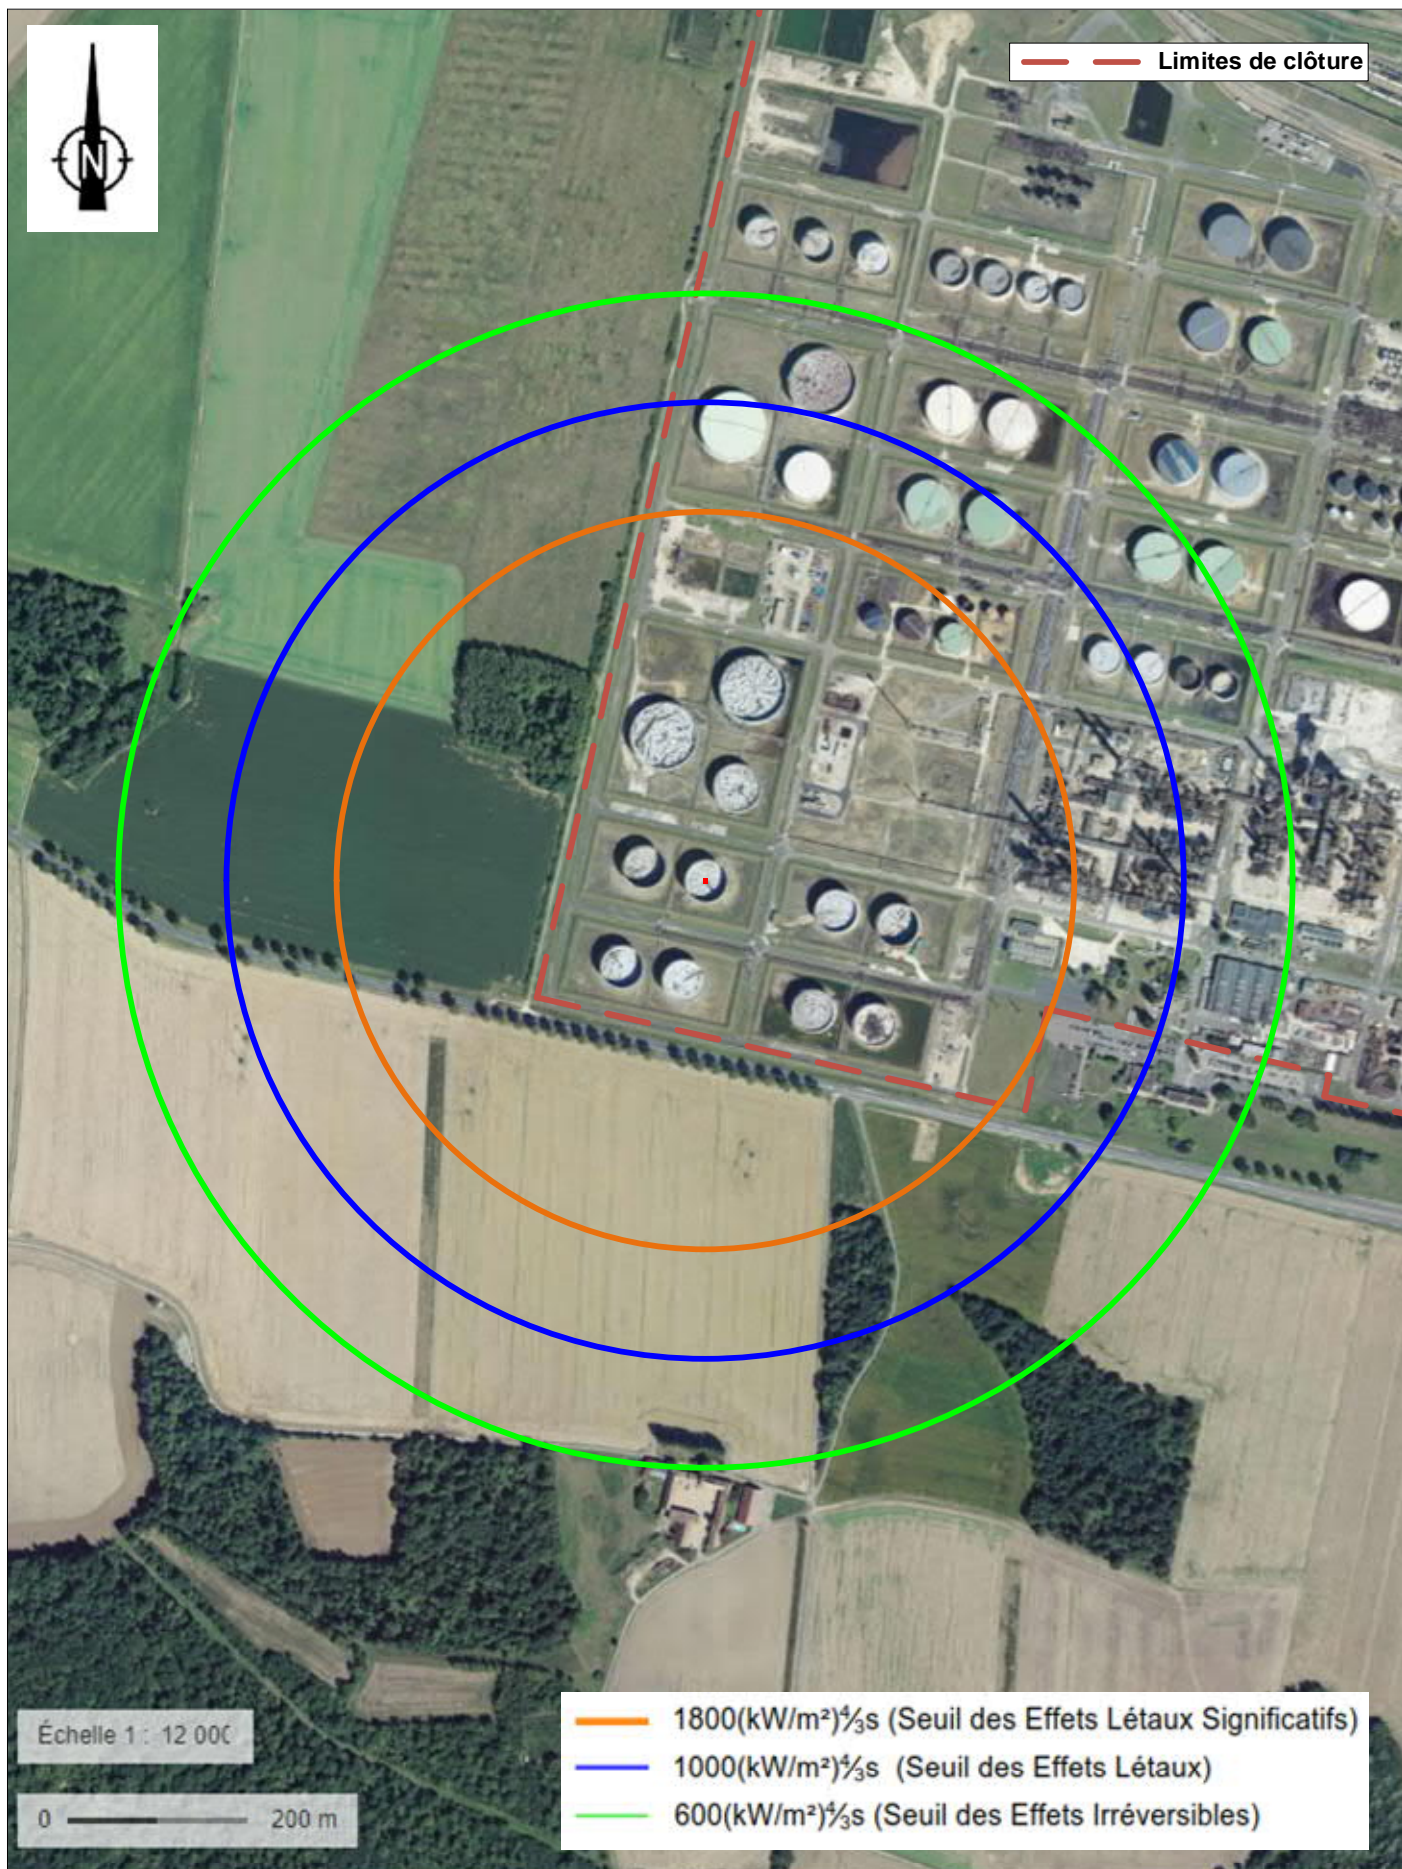

**320D007-BO (n°417) : Boil over du bac 320D007
(pétrole brut – cas niveau liquide au maximum opérateur)**


Format A4

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Grandpuits

Février 2021

Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8

Page 2

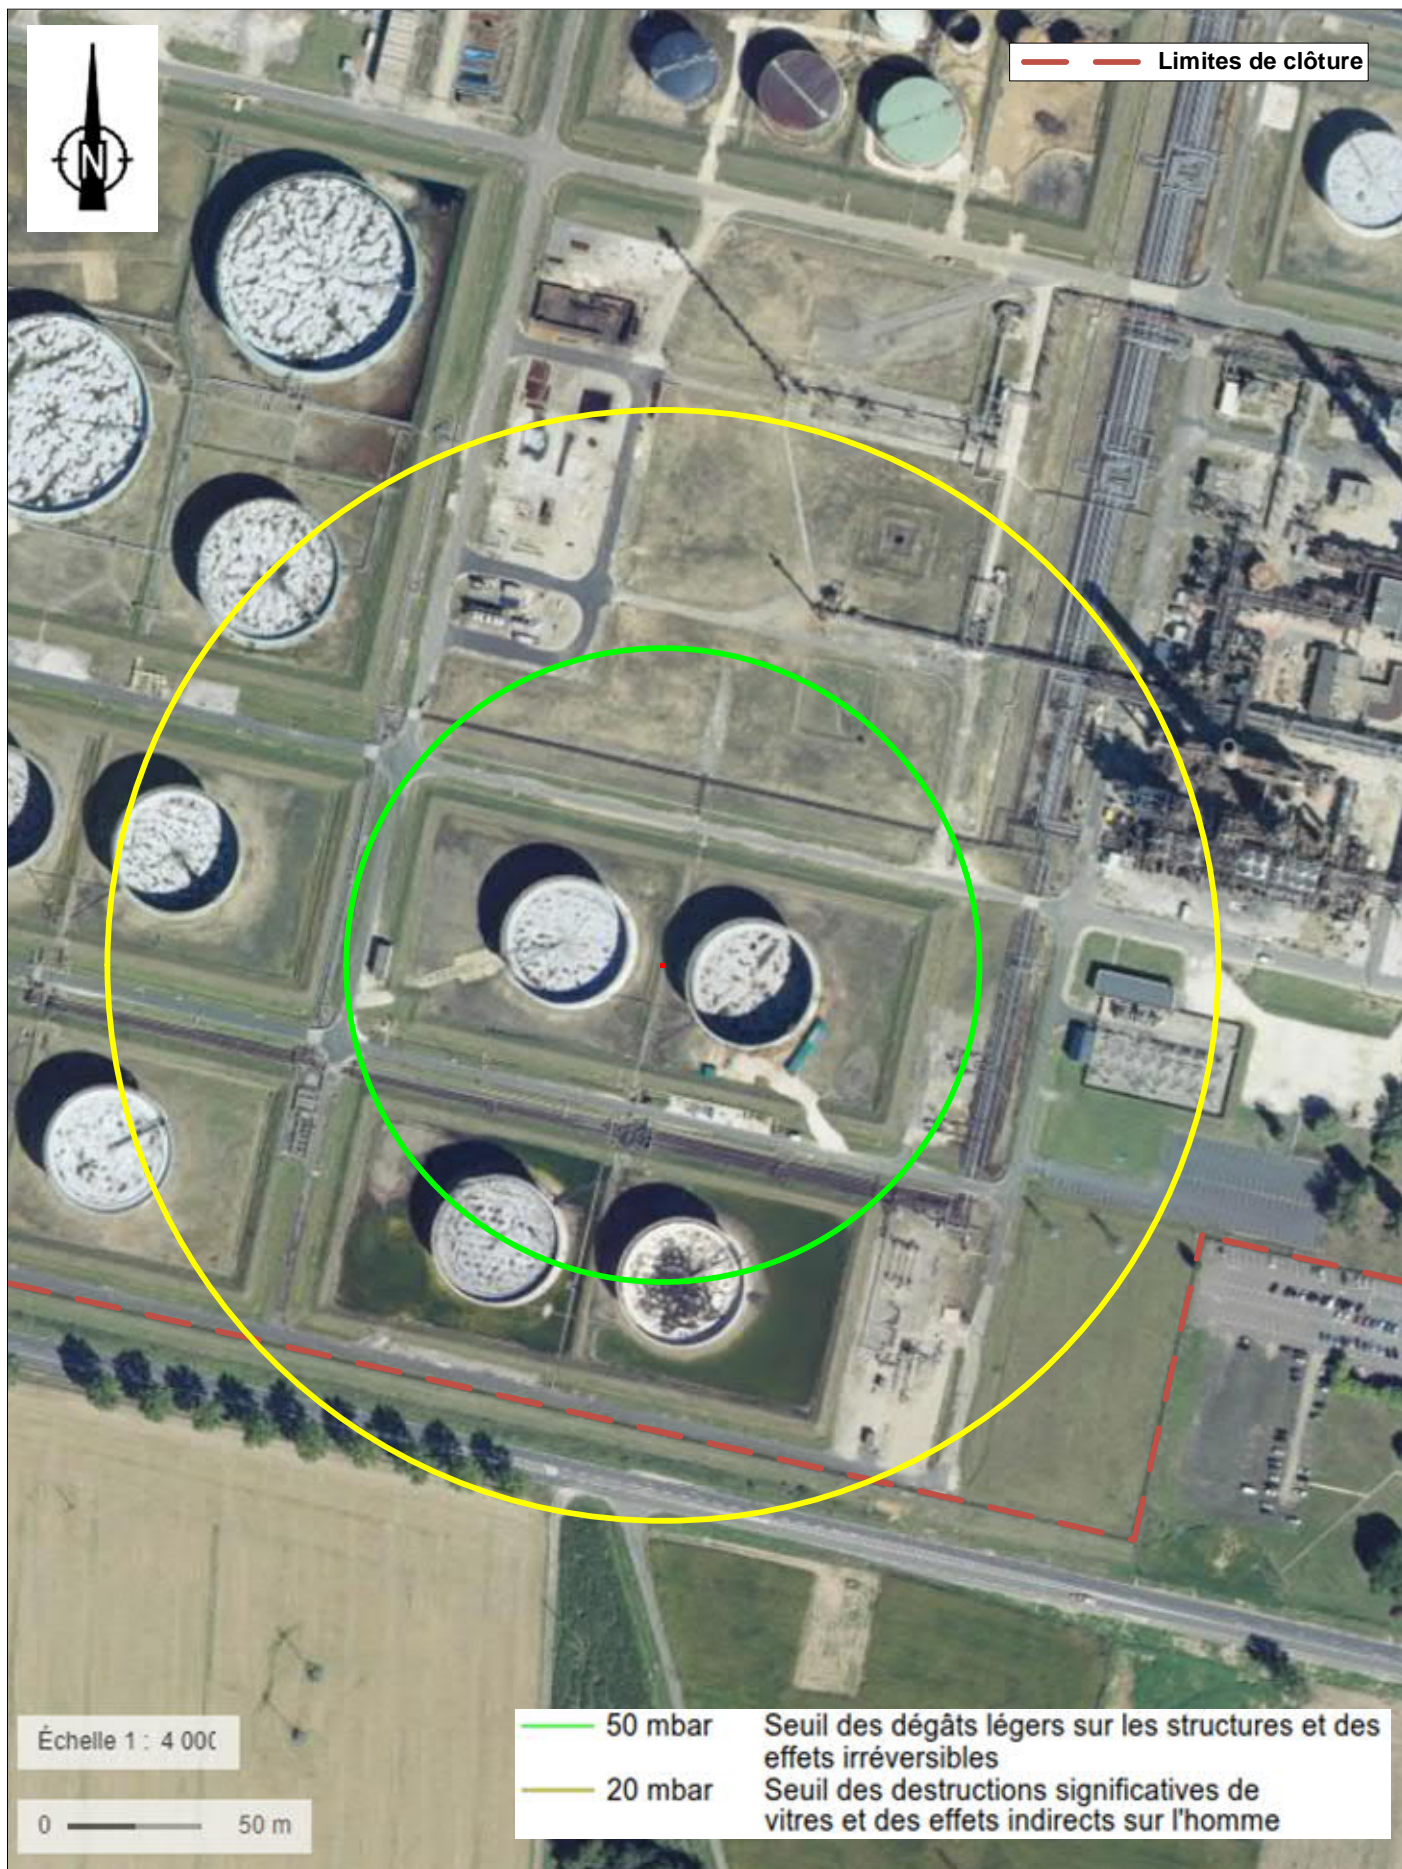

320D004-UV (n°21) : UVCE suite à une perte de confinement du bac 320D004 (pétrole brut)


Format A4

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Grandpuits

Février 2021

Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8

Page 3

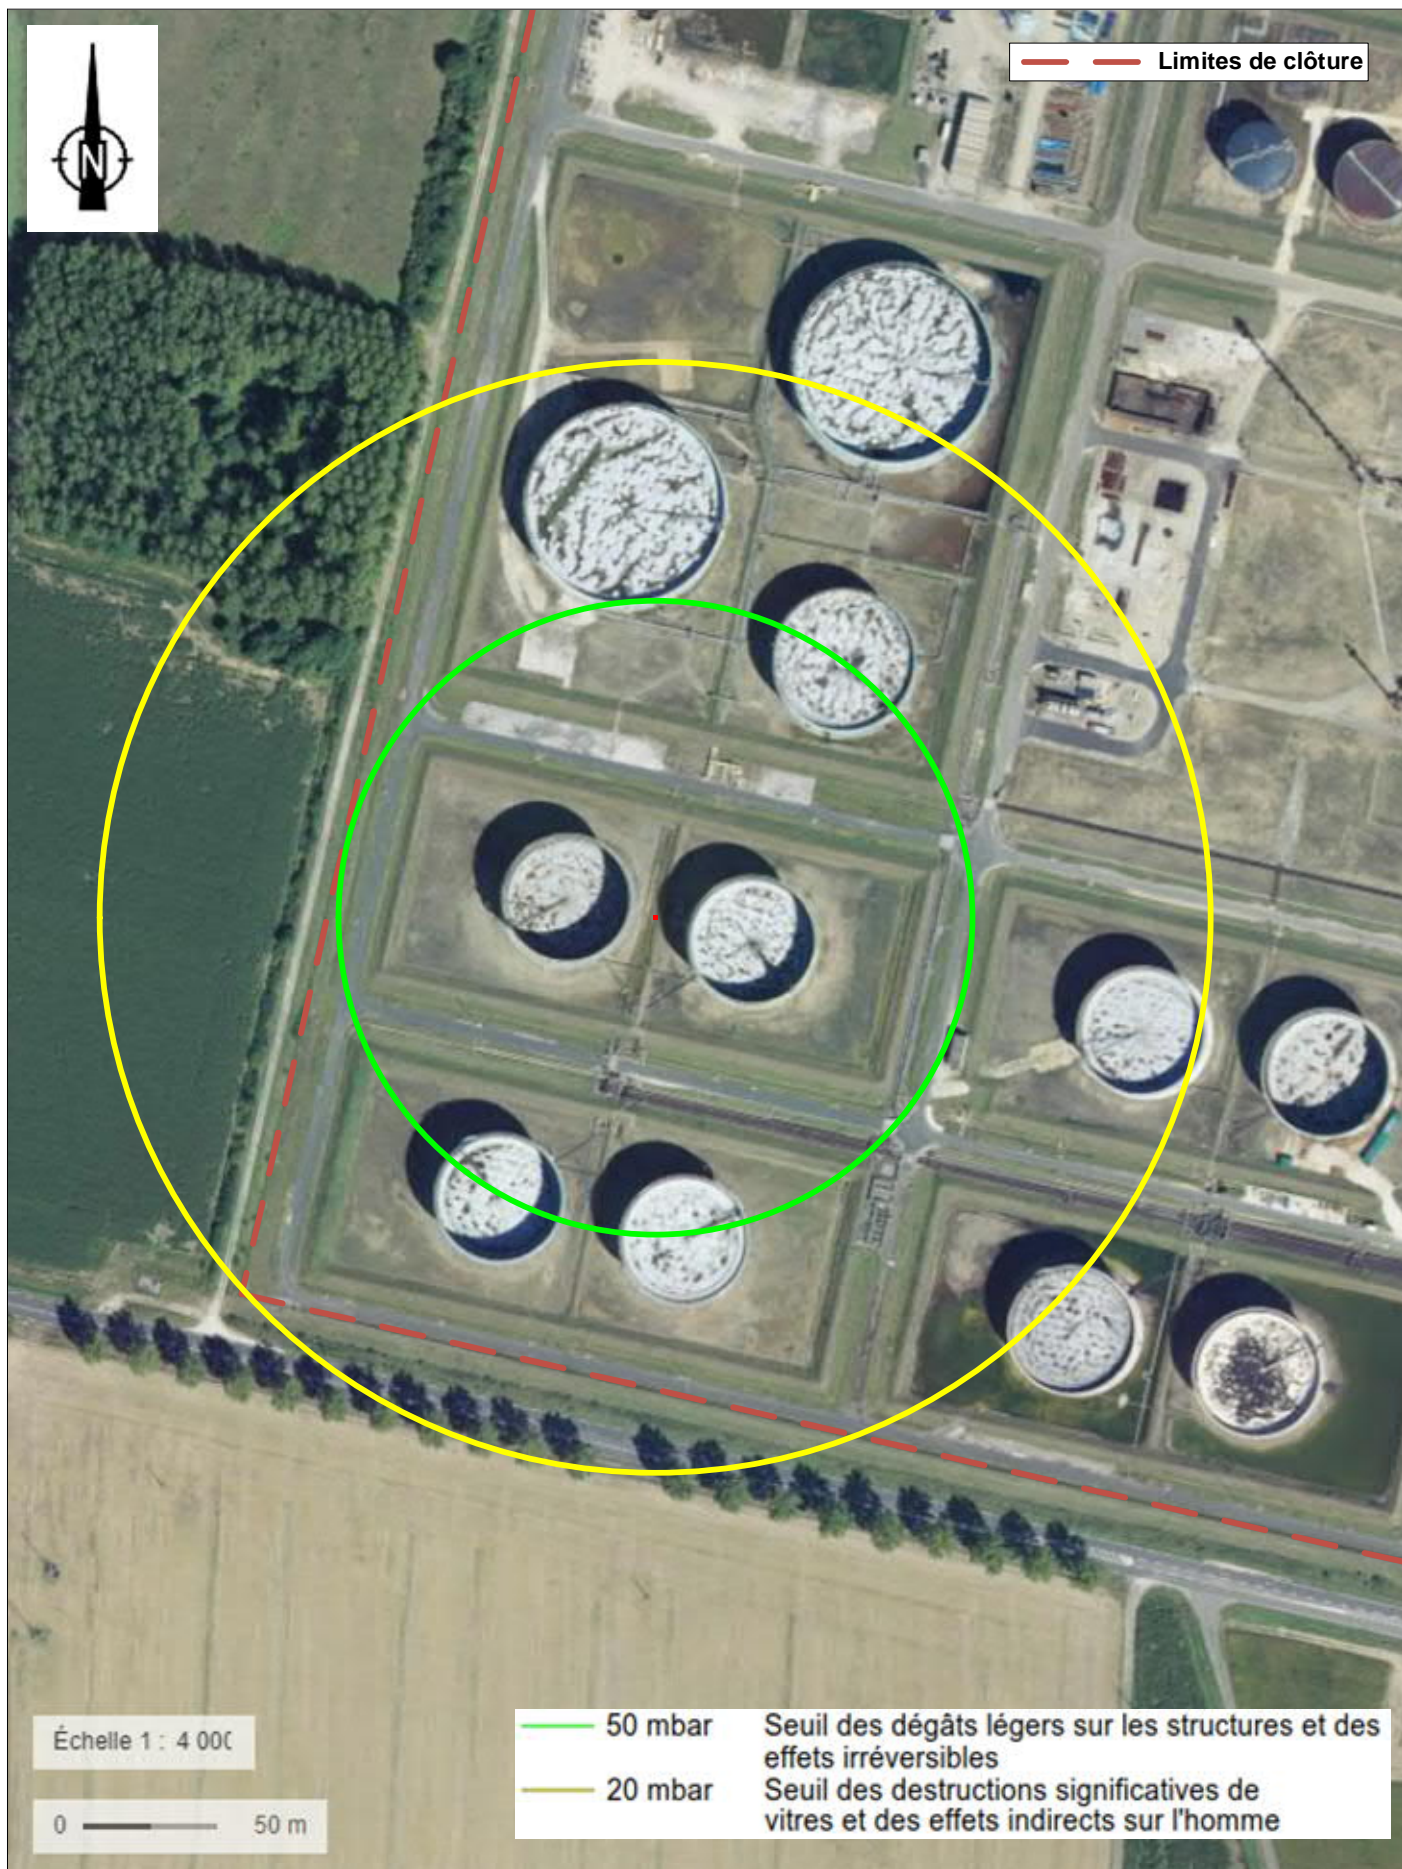

320D007-UV (n°39) : UVCE suite à une perte de confinement du bac 320D007 (pétrole brut)


Format A4

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Grandpuits

Février 2021

Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8

Page 4

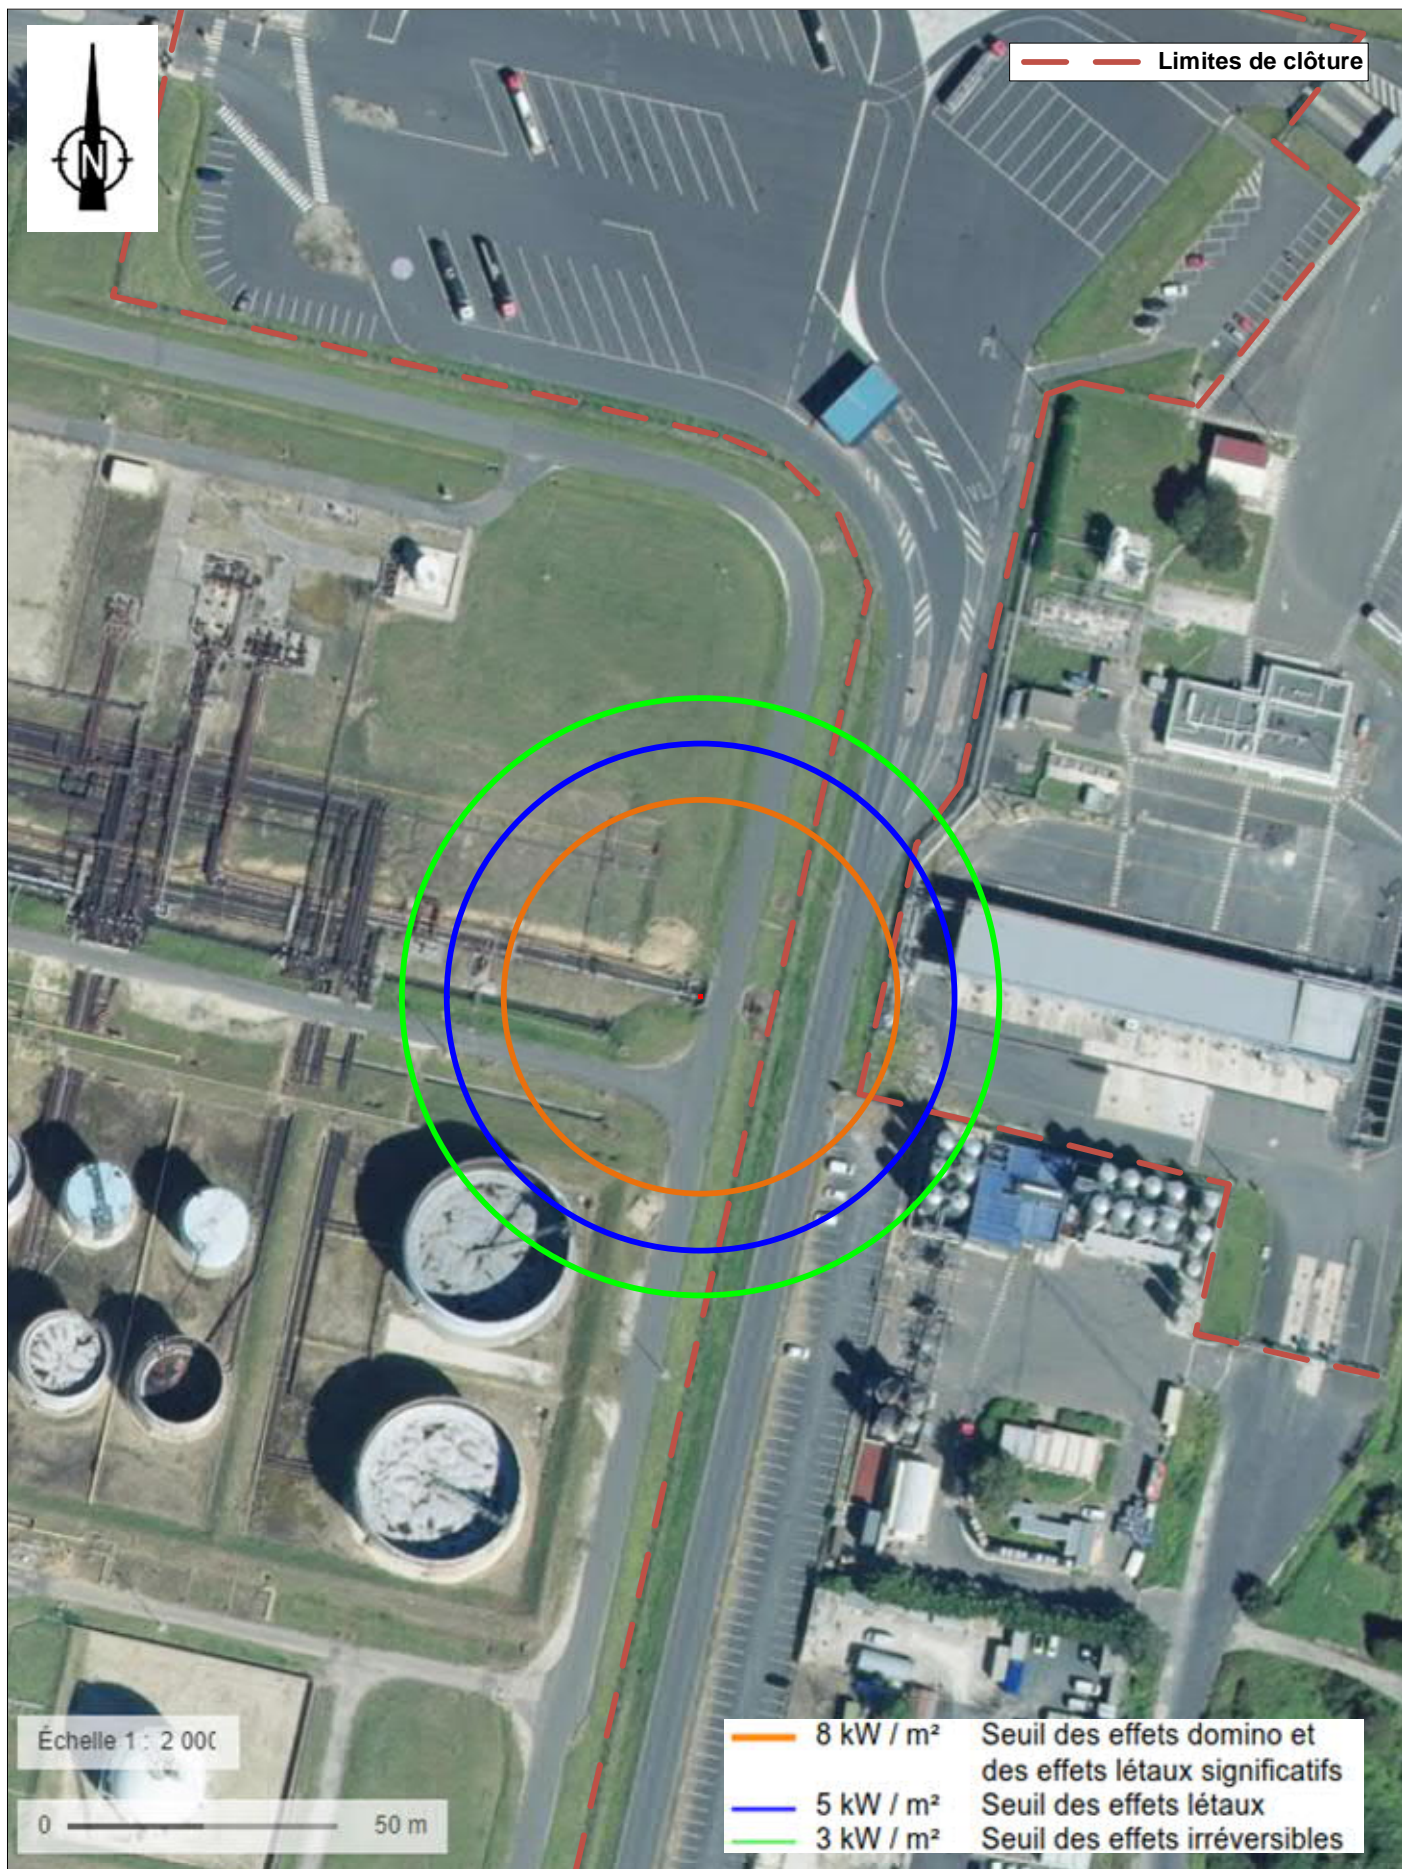

510-011-B-FN (n°9) : Feu de nappe suite à une brèche 65 mm sur la ligne de transfert des bruts parisiens vers la base de chargement via les pompes d'expédition 520G0052 / 520G0053 (cas refoulement rue G)

Format A4




TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Grandpuits

Février 2021

Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8

Page 5

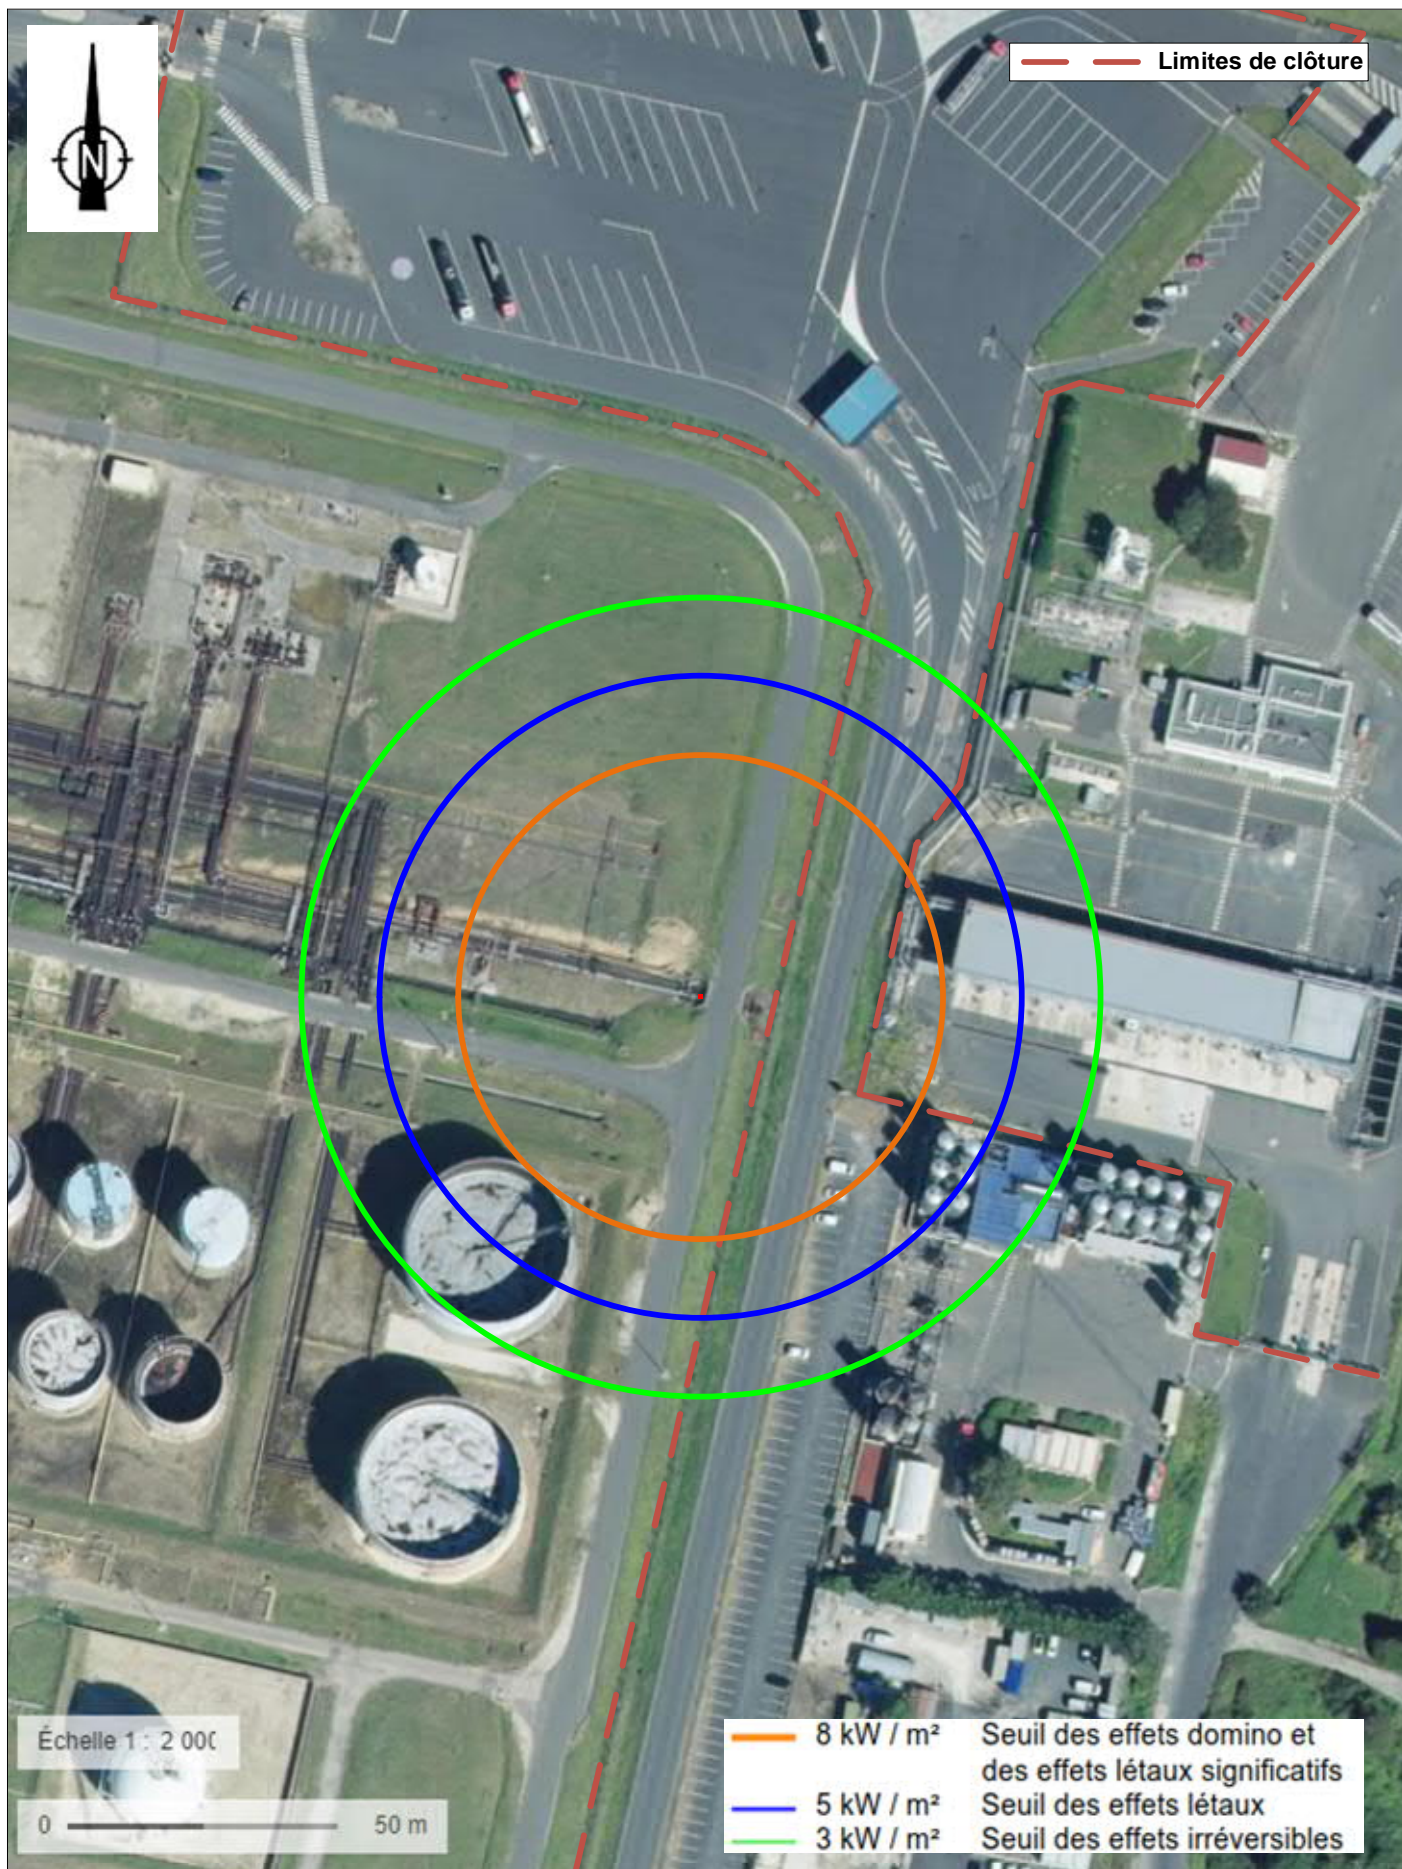

510-011-C-FN (n°15) : Feu de nappe suite à une rupture 100% de la ligne de transfert des bruts parisiens vers la base de chargement via les pompes d'expédition 520G0052 / 520G0053 (cas refoulement rue G)

Format A4




TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Grandpuits

Février 2021

Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8

Page 6



	BASE_BRT_01_MED-FF (n°169) : Flash fire suite à une brèche 65 mm sur la canalisation de pétrole brut au niveau de l'arrivée sur la Base	Format A4
	TOTAL RAFFINAGE CHIMIE Grandpuits	Février 2021
	Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8	Page 7



BASE_BRT_01_LRG-FF (n°170) : Flash fire suite à une rupture 100% de la canalisation de pétrole brut au niveau de l'arrivée sur la Base


Format A4

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Grandpuits

Février 2021

Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8

Page 8

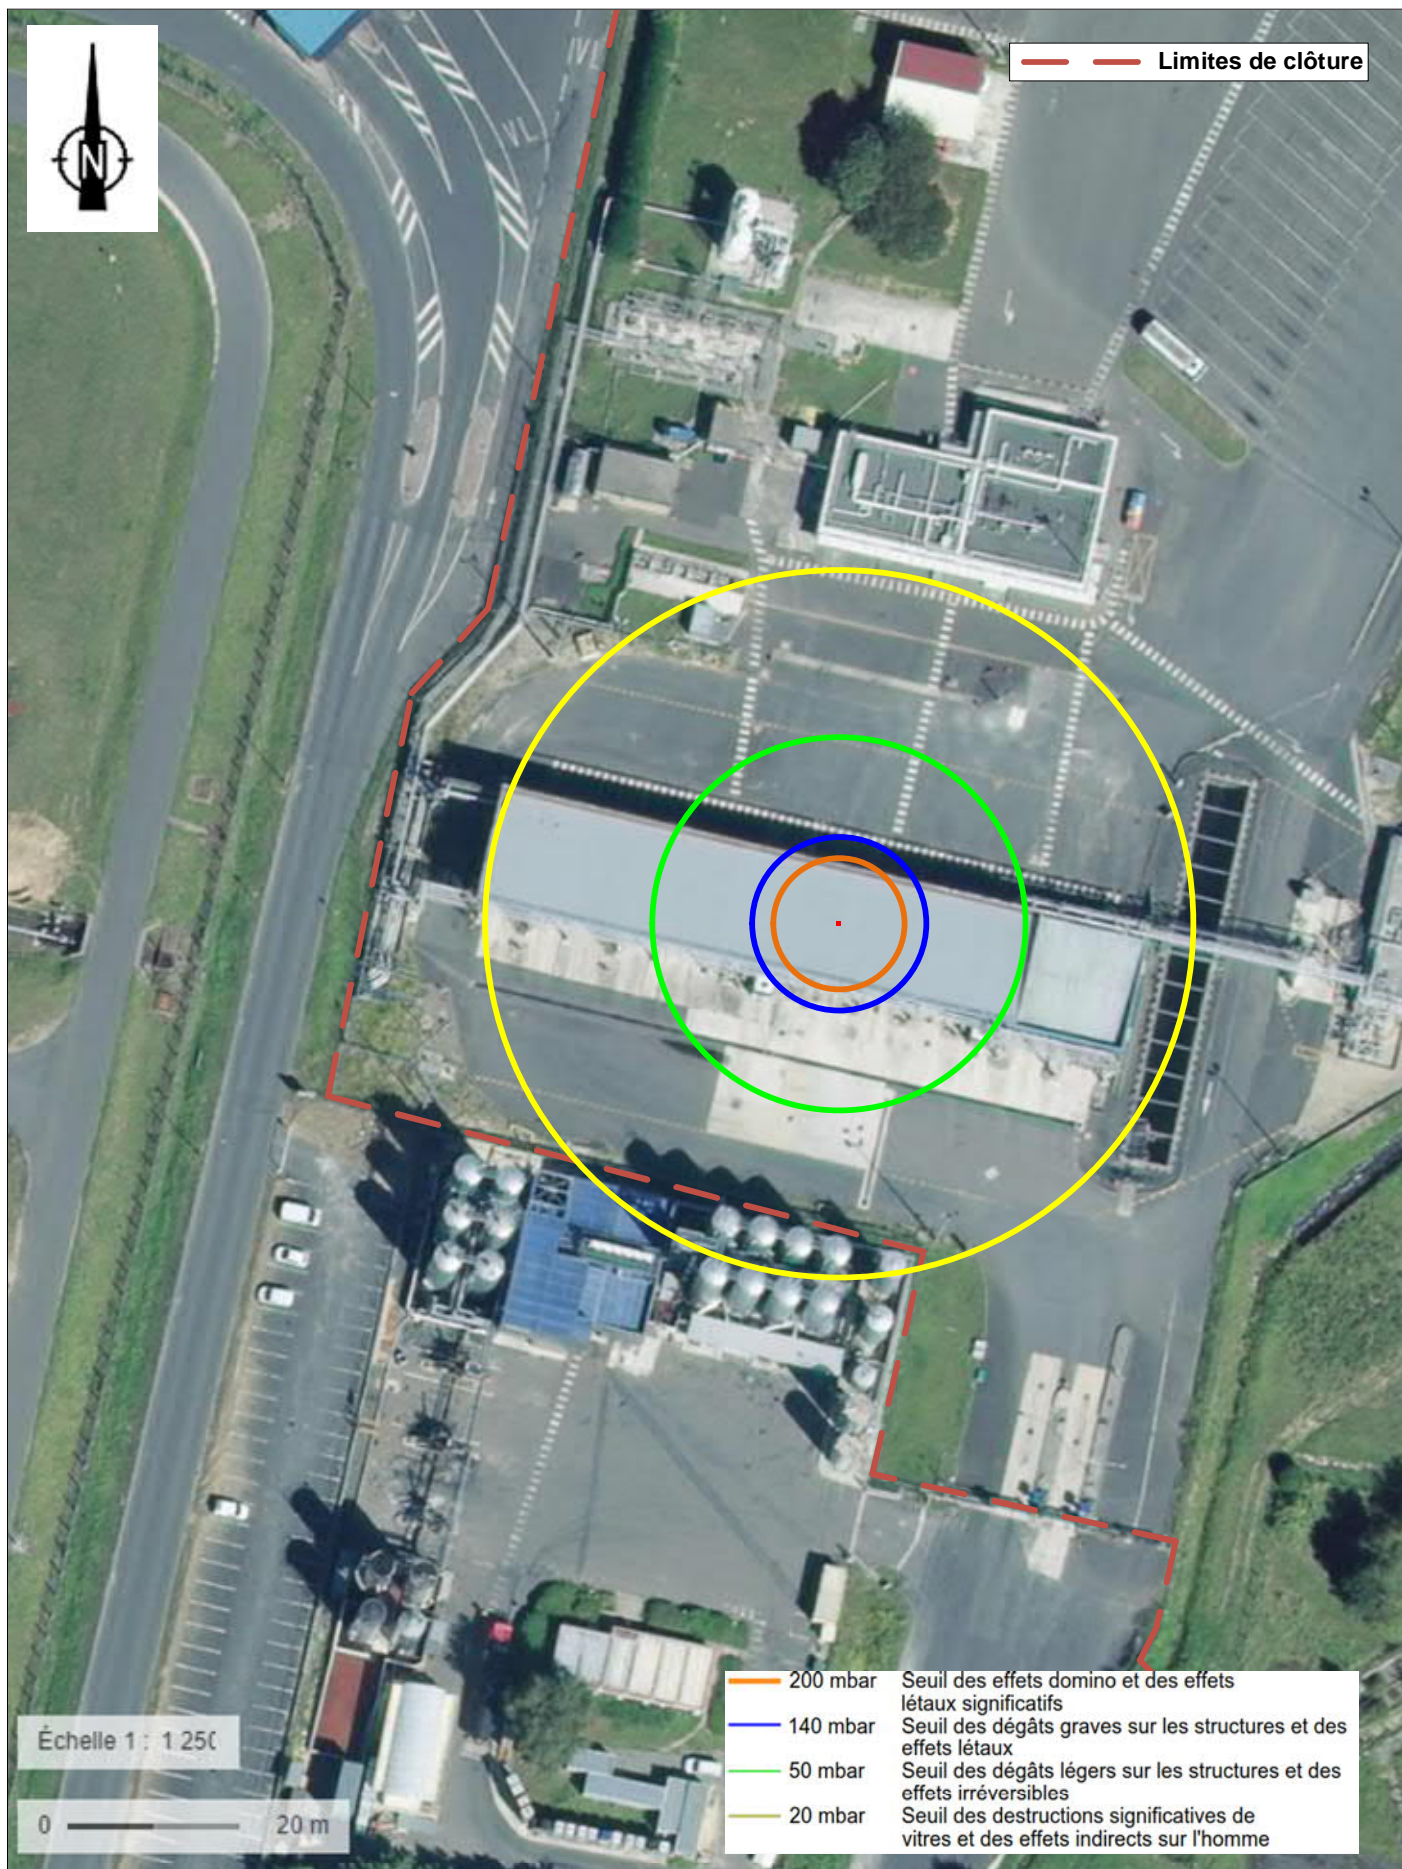

BASE_BRT_05_RUP_ODC (n°92) : Eclatement du camion-citerne de brut en cas d'agression thermique


Format A4

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Grandpuits

Février 2021

Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8

Page 9

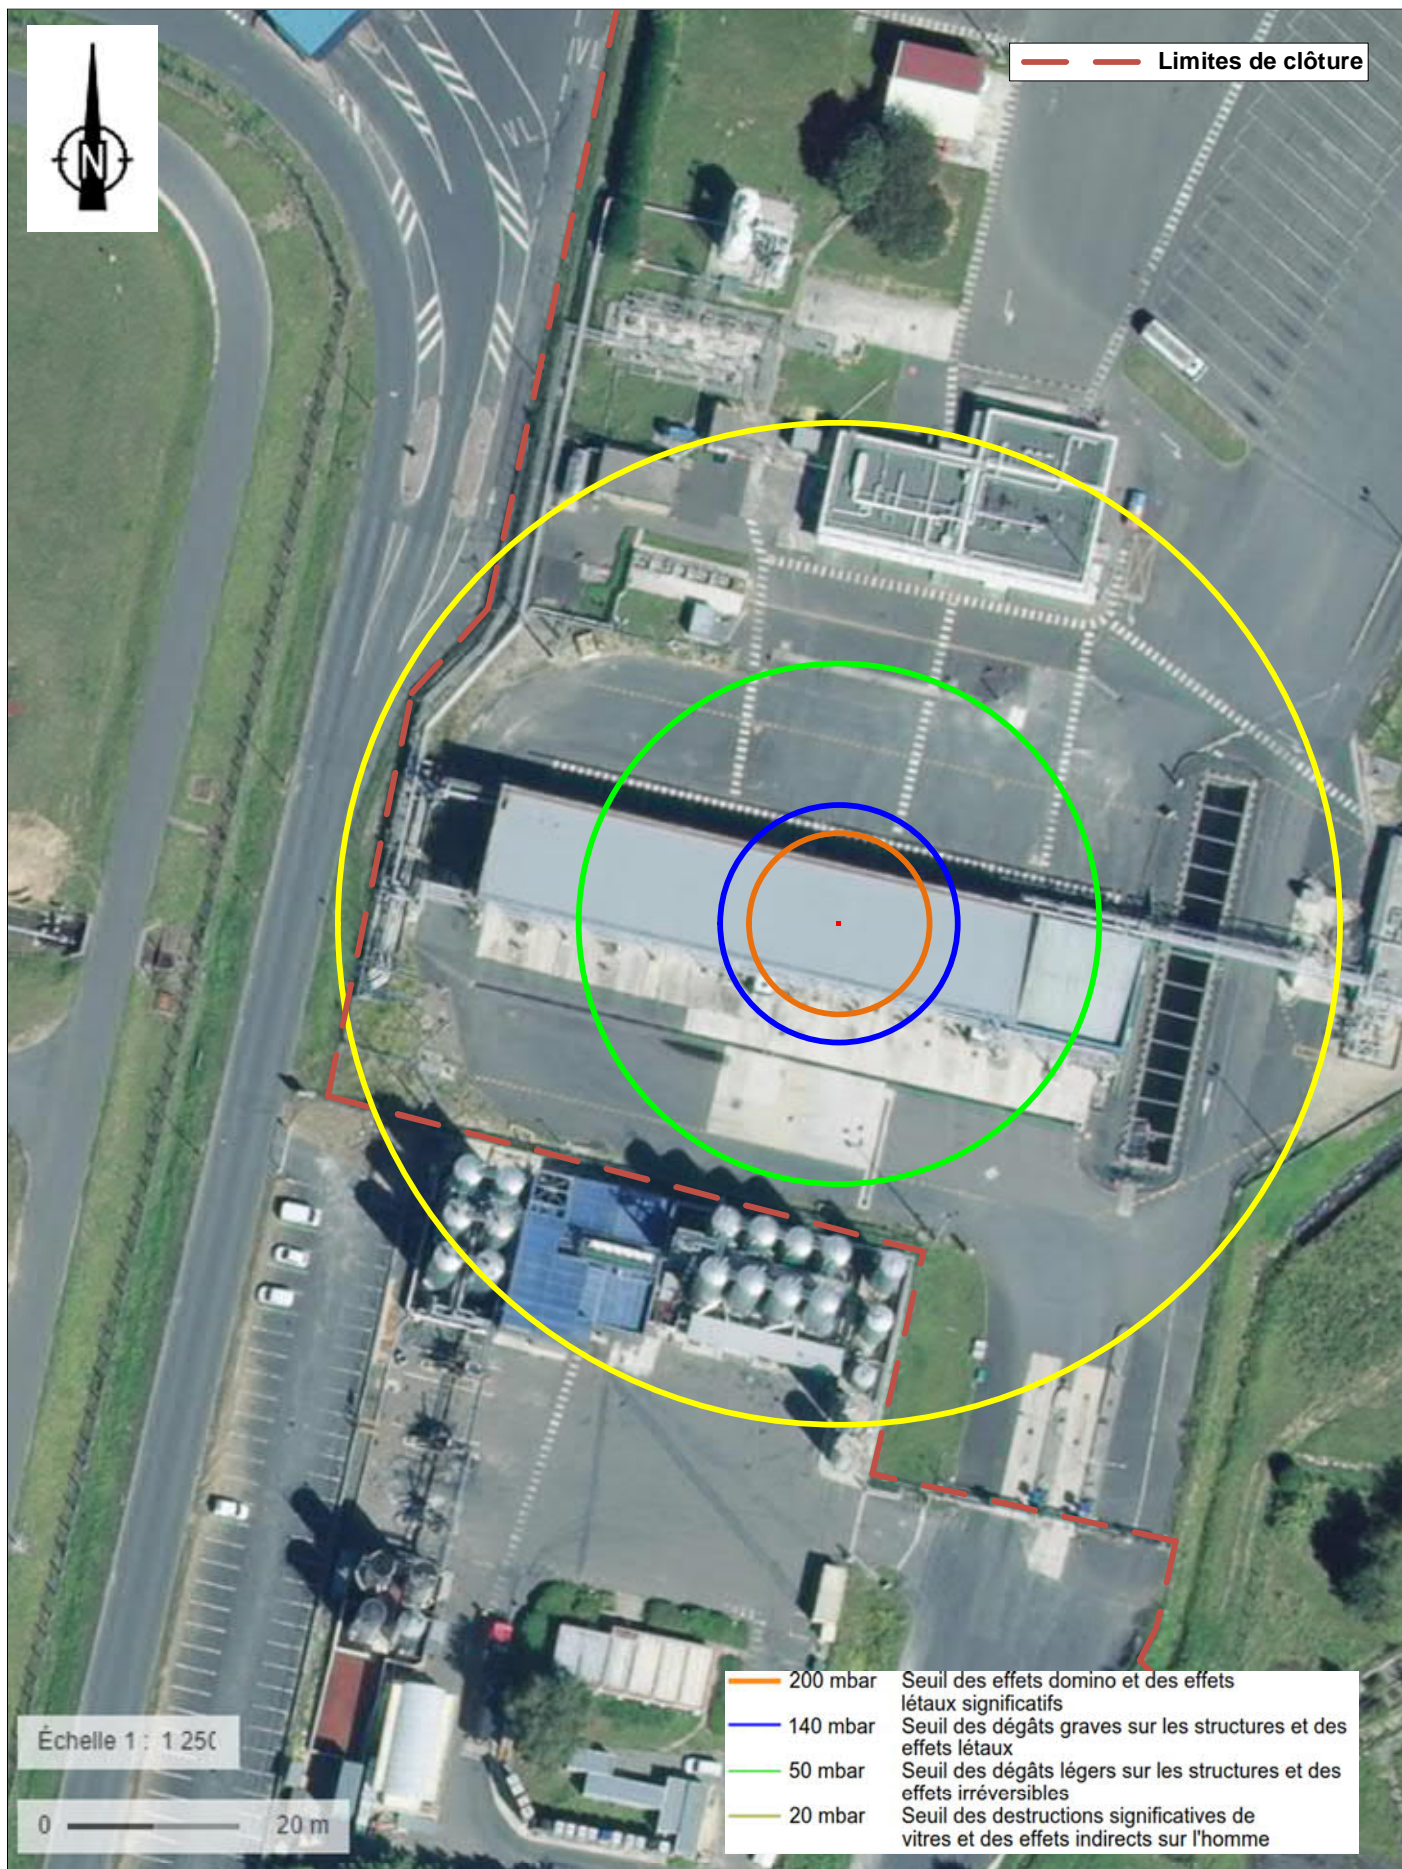

BASE_BRT_06_RUP_ODC (n°179) : Eclatement du camion-citerne de brut en cas de montée en pression interne dans la citerne

Format A4

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Grandpuits

Février 2021

Porter à Connaissance Projet Logistique Bruts Parisiens - Annexe 8

Page 10