

Fiche récapitulative point de mesure

N° Etude : 41783
 Intitulé : SDA - Brignancourt
 Lieu : Brignancourt 95640




Date : 04/04/2018

Nom du point de mesure	Type de réseau	Date d'installation	Date de désinstallation
ENTREE	Eaux usées	08/03/2018	04/04/2018

Identification	
Adresse	Rue de la Viosne
Type d'appareil installé	Sonde pression + Seuil
N° de l'enregistreur	17221
N° de la sonde	2679677
Marque	HYDREKA

Caractéristiques		
Section des conduites	Amont	Ø200
	Aval	Ø200
Dimensions du déversoir triangulaire (sauf Mainstream)	Largeur	98 cm
	Pelle	20 cm
	Hmax	40 cm
	Angle	90°

Photos	
Extérieure	Intérieure
	

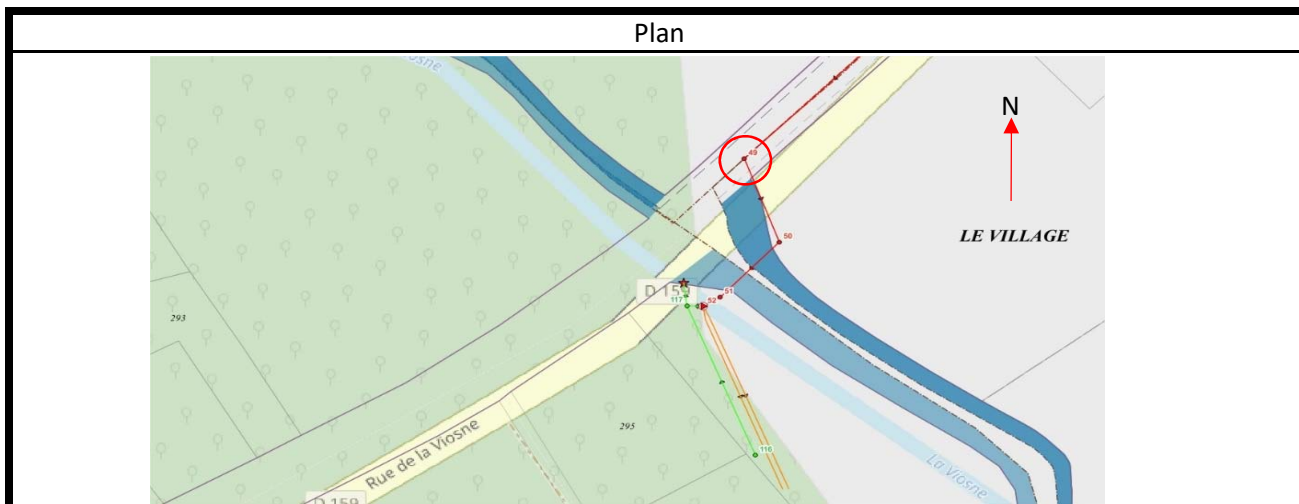

Fiche récapitulative point de mesure

N° Etude : 41783
 Intitulé : SDA - Brignancourt
 Lieu : Brignancourt 95640




Date : 05/04/2018

Nom du point de mesure	Type de réseau	Date d'installation	Date de désinstallation
SORTIE	Eaux traitées	08/03/2018	04/04/2018

Identification	
Adresse	Rue de la Viosne (Station d'épuration)
Type d'appareil installé	Sonde pression + Seuil
N° de l'enregistreur	17239
N° de la sonde	2643191
Marque	HYDREKA

Caractéristiques		
Section des conduites	Amont	Ø200
	Aval	Ø200
Dimensions du déversoir triangulaire (sauf Mainstream)	Largeur	59 cm
	Pelle	15 cm
	Hmax	30 cm
	Angle	90°

Photos	
Extérieure	Intérieure

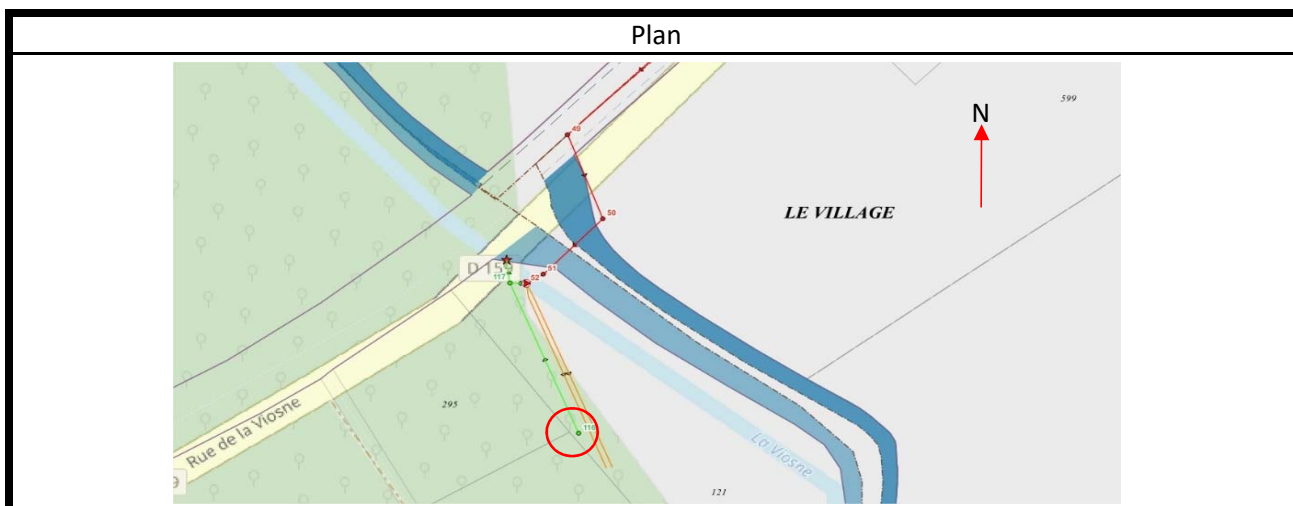

Fiche récapitulative point de mesure

N° Etude : 41783
 Intitulé : SDA - Brignancourt
 Lieu : Brignancourt 95640



Date : 05/04/2018

Nom du point de mesure	Type de réseau	Date d'installation	Date de désinstallation
PLUVIO	-	08/03/2018	04/04/2018

Identification	
Adresse	Rue de la Viosne (Station d'épuration)
Type d'appareil installé	Pluviomètre
N° de l'enregistreur	17240
N° du Pluviomètre	749903
Marque	HYDREKA

Caractéristiques	
Lame d'eau par basculement d'auget	0,2 mm
Ouverture	400 cm²
Précision de mesure	+/- 1 % à 1 l/h

Photos	
Extérieure	Intérieure
	

Plan
